



INFORME N° 003 -2024-ME-DREP/UGEL-Y/ CORA "JAEF"-Y.

**A** :Lic. EFRAIN CONDORI RIVERA  
 Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Yunguyo.

**De** :Comisión de Racionalización CORA-I.E.S. "JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO" DE YANAPATA

**Asunto** : Informe sobre el Proceso de Racionalización 2024

**Referencia** :R.V.M. N° 071-2024-MINEDU  
 RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0019-2024-DIES-JAEF-Y

**Fecha** :Yunguyo, 14 de agosto de 2024

MINISTERIO DE EDUCACIÓN	
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO	
UNIDAD EJECUTORA 308	
OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO	
17F	15 AGO 2024
EXPEDIENTE N°	8325
HORA: 3:43	FIRMA:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de informar sobre los resultados del Proceso de Racionalización llevado a cabo en el presente año fiscal 2024, en el ámbito de la Institución Educativa Secundaria "José Antonio Encinas Franco" del Centro Poblado de Yanapata que tiene como Características: (Polidocente completo), Modalidad Educativa: Educación Básica Regular Nivel: Secundario , Código Modular: 0573071 , zona: rural , cuyo detalle es el siguiente:

**I.- ANTECEDENTES Y BASE LEGAL**

- 1.1. Mediante R.V.M. N° 071-2024 - MINEDU, Aprobar la Norma Técnica denominada "Disposiciones para el proceso de racionalización en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial".
- 1.2. Que en mérito R.V.M. N° 071-2024 - MINEDU, el Director de la II.EE. "José Antonio Encinas Franco " de Yanapata, mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0019-2024-DIES-JAEF-Y conformó la Comisión de Racionalización (CORA-IE) 2024.
- 1.3 Que mediante Acta de Reunión, celebrada el día 10 de Julio del año 2024 , se conformó la Comisión de Racionalización de la Institución Educativa " José Antonio Encinas Franco" de Yanapata.
- 1.3. Que mediante Acta de evaluación y diagnóstico de la Institución Educativa del CORA IE, celebrada el 13/08/ 2024 , se realizó la evaluación y diagnóstico de la IE con la finalidad de determinar la necesidad o excedencia de personal docente, directivo, jerárquico y de auxiliar de educación.

**II.- DE LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN**

Actualmente, según las Nóminas Oficiales de Matrícula (SIAGIE) en contraste con SIRA WEB, existe una población estudiantil de 43 estudiantes, distribuidos en 5 secciones, con un promedio de 09 alumnos por sección, teniendo en cuenta que existe 02 estudiantes matriculados con necesidades especiales educativos.



**EBR SECUNDARIA**

N°	NIVEL / MODADLIDAD	SECCIONES SEGÚN METAS DE ATENCIÓN	MATRICULADOS SEGÚN EL SIAGUE	PROCESO DE MATRICULACIÓN	TOTAL DE ALUMNOS 2024	INCLUSIVO REGISTRADO O SIAGIE	INCLUSIVOS OCULTOS – PROCESO DE REGISTRO
3	EBR SECUNDARIA	5	43	0	43	2	0

La Institución Educativa cuenta con un total de 10 plazas docentes. Las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Denominación	Condición		Total
	Nombrado	Contratado / Plaza Vacante	
Directivo	1	0	1
Jerárquico	0	0	0
Docente + Docente de E. Física.	07	0	07
Auxiliar de Educación	1	0	1
Secretaria	0	0	0
Personal de servicio	0	0	0
Oficinista	0	0	0
Otros (agregar filas si existen más cargos de personal administrativos).	0	0	0
Profesional de la Salud	0	0	0
Otros (AIP, CRT, BANDA, ARTE, DANZA)	0	1	1
<b>Total</b>	<b>09</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

**III.- CONCLUSIÓN**

Como conclusión general los miembros de la CORA IE, fundamentamos legalmente los siguientes puntos.

**a. EXCEDENTES.**

De conformidad a la R.V.M. N° 071-2024-MINEDU “Disposiciones para el proceso de Racionalización en el marco de la ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial”, ya habiendo validado la información inmersa en los reportes remitidos por la UGEL Yunguyo, estando dentro de nuestras funciones en el proceso de racionalización etapa analítica, la CORA de la I.E.S. José Antonio Encinas Franco del Centro Poblado de Yanapata **ha determinado que no existe personal excedente**, tomando en cuenta los criterios de flexibilidad según las consideraciones siguientes:

- **Teniendo en cuenta la realidad socioeconómica, cultural y lingüística , dispersión demográfica y la geografía.** La Institución Educativa es considerada





	HORAS PEDAGÓGICAS MAS HORAS DE REFORZAMIENTO	TRABAJO COLEGIADO	atención a estudiantes	Total
SEGUNDO RONDON MALDONADO	27	2	1	30
EDGAR COLORADO HUANCA	27	2	1	30
MARILUZ CALDERON MAMANI	26	2	2	30
RYDER HERENCIA HERENCIA	27	2	1	30
EDWIN LUVI CHICANI	27	2	1	30
OSCAR CESAR MENDOZA ACHATA	27	2	1	30
ORLANDO ALBERTO CUTIPA CUTIPA	27	2	1	30
	PEDAGÓGICAS MAS 2 HORAS DE REFORZAMIENTO	Funciones de Dirección		
DRLY ELEODORO CALIZAYA GOMEZ	12	28		40
Total				200

- Como la Institución Educativa tiene Aula de Innovación Pedagógica equipada , necesariamente cuenta con un docente que en la actualidad esta esta en calidad de contratado en una plaza orgánica.
- Con respecto a Auxiliar de Educación es un docente nombrado, por lo que para los cinco secciones necesariamente se necesita y debe permanecer.
- EN SINTESIS .- tomando en cuenta las consideraciones que anteceden , la CORA DE LA I.E. ha determinado que no existe PERSONAL EXCEDENTE, en la Institución Educativa Secundaria "JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO" del Centro Poblado de Yanapata.

#### b. REQUERIMIENTO DE PLAZAS

La Institución Educativa cuenta con equipamiento de instrumentos musicales diversos como: saxos, cornos, eufonius, trompetas, bajos, tubas, clarinetes, flautas traversas , picolos, bombos, tambores (napoleón), tarolas, platillos entre otras para conformar un banda sinfónica, por lo que se requiere un docente de música para la enseñanza de talleres de música.

N°	CARGO	ESPECIALIDAD	SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO
1	DOCENTE	Música	La Institución Educativa Cuenta con equipamiento de instrumentos musicales diversos.



**c. SERVIDORES PÚBLICOS SIN AULA A CARGO<sup>1</sup>**

Todo los servidores en la actualidad tomando en cuenta las diferentes áreas tienen grados a su cargo.

**IV.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS.**

4.1.- Se sugiere a la CORA de la UGEL que tome en cuenta los criterios de flexibilidad fundamentadas en líneas anteriores en la etapa de evaluación.

4.2.- Para proceder adecuadamente con lo que concierne a las funciones de CORA IE en el proceso de racionalización la CORA UGEL debió convocar a una asistencia técnica de manera presencia.

En señal de conformidad, la Comisión de Racionalización de la Institución Educativa " José Antonio Encinas Franco" del Centro Poblado de Yanapata, es todo lo que informa para su conocimiento y fines estipulados para el proceso de racionalización.

Yanapata, 14 de Agosto del 2024.

Atentamente;




**D<sup>r</sup>. DRLY ELODORO CALIZAYA  
GOMEZ**  
DIRECTOR-PRESIDENTE CORA IIEE  
DNI: 40959659

**Lic. SEGUNDO AGUSTÍN RONDON  
MALDONADO**  
DOCENTE DE MAYOR ESCALA  
DNI: 01773006

**Lic. EDGAR COLORADO HUANCA**  
DNI: 01338055  
DOCENTE ELEGIDO POR MAYORIA  
SIMPLE

**Prof. EDGAR VALENTIN CALDERON  
URUCHI**  
DNI: 01319344  
AUXILIAR DE EDUCACIÓN




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO  
OFICINA DE DEFENSA CIVIL



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 062 – 2024 – ODC/MPY

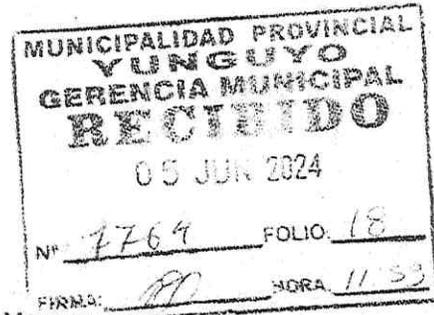

PARA : Ing. José Huanca Tonconi  
Gerente Municipal - MPY

C/ATENCIÓN : Ing. Jorge Pastor Arocutipá Marca  
Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural - MPY

DE : Ing. Oscar Quispe Ramírez  
Responsable de Defensa Civil - MPY

ASUNTO : *Verificación de condiciones de seguridad de la Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas Franco - Yanapata*

REFERENCIA : OFICIO N° 0301-2024-GRP-GRDS-DREP/DUGEL-Y

FECHA : Yunguyo, 05 de junio del 2024.



Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a su despacho con la finalidad de informar que la oficina de Defensa Civil, se apersonó para realizar la verificación de las **Condiciones de Seguridad de la edificación de la Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas Franco del Centro Poblado de Yanapata – Yunguyo**, el cual se realizó el día jueves 16 de mayo del 2024, emitiéndose el presente documento:

I. ANTECEDENTES

La **Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas Franco**, identificado con código modular 0573071, en el Centro Poblado de Yanapata – sector Jurana del Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo, Región Puno, cuenta con un área de 9210.00 m<sup>2</sup>, perímetro de 378.50 m, cuya infraestructura está dividida en 3 pabellones (1,2 y 3 – Anexo N° 1).



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO  
OFICINA DE DEFENSA CIVIL



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

En la actualidad la institución a nivel infraestructural, presenta diversos defectos que podrían afectar la vida e integridad de sus usuarios (Alumnos, docentes y personal administrativo). Siendo manifestados mediante fallas y/o defectos en varios sectores de su actual construcción. Ante esta situación, el director de la institución educativa Drly Eleodoro Calizaya Gomez, solicitó al área de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Yunguyo realizar una verificación de las condiciones de seguridad del establecimiento, con el fin de prevenir y evitar alguna emergencia posterior. Estas fallas infraestructurales pueden suscitarse de una manera significativa debido a la presencia de fenómenos naturales como sismos, precipitaciones pluviales, vientos, entre otros.



Imagen 1: ingreso principal a la I.E.S. José Antonio Encinas Franco – Yanapata

## II. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Localidad : Centro Poblado de Yanapata  
Distrito : Yunguyo  
Provincia : Yunguyo  
Región : Puno  
Coordenadas : 16°18'06.7"S 69°03'36.5"W  
Altitud : 3840 m.s.n.m.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO  
OFICINA DE DEFENSA CIVIL



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


**III. CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION EXISTENTE**


- Tipo de construcción:
  - o Pabellón 1: Aula N° 1 (Material Rustico - Adobe), Aula N° 2, Dirección, Almacén, Sala de profesores, Aula N° 3 y Sala de Usos Múltiples (Material noble – Concreto armado).
  - o Pabellón 2: Aula N° 1, 2, 3, 4, Centro de Computo y AIP (Material noble – Concreto armado).
  - o Pabellón 3: Biblioteca, Cocina y Auditorio (Material rustico – Adobe).
  - o Cerco perimétrico: Material rústico – Adobe.
- Antigüedad de infraestructura construida por padres de familia de 45 años.
- Cielo raso: acabado de tarrajeo con yeso
- Puertas: madera
- Ventanas: estructuras metálicas con vidrio
- Instalaciones eléctricas: tomacorrientes y luminarias
- Instalaciones sanitarias: rústicas
- Pisos: madera (machihembrado)

**IV. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA EDIFICACIÓN**


**4.1. PABELLON 1 – Aula 1**

Construcción con material predominante de adobe, con acabados de concreto pulido y yeso, conformado con techo de estructura de madera y calamina, con piso de madera (machihembrado).






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO  
OFICINA DE DEFENSA CIVIL




"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


- Presenta daños visibles en los muros, con desmoronamiento del mismo, inobservando cumplimiento a lo dispuesto en la norma E 080 y E 020 del RNE.
- Fisuras en los muros con desprendimiento de acabados, así como deflexión de cielo raso (deflexiones de estructura de madera) con grietas con peligro de colapso incumpliendo lo dispuesto en la norma E 020 del RNE.
- Filtración de humedad en muros, predisponiendo a visible erosión de adobe con exposición de zonas de cimentación, provocando fisuras por asentamientos diferenciales, no cumpliendo la norma E 080 y E 020 del RNE.

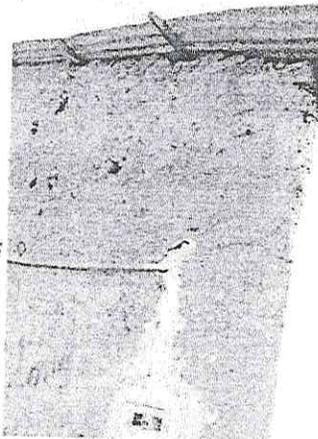

*Imagen 2: Muros deteriorados.*

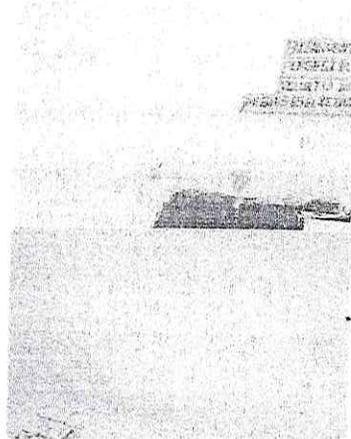

*Imagen 3: paredes y cielo raso con desprendimiento*

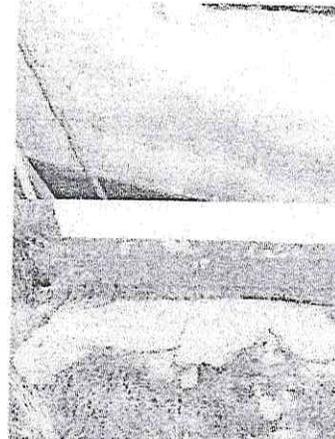

*Imagen 4: filtración de humedad, exposición de zonas de cimentación*

#### 4.2. PABELLON 1 – Aula N° 2, Dirección y Almacén

Construcción de concreto armado de 1 nivel, con techo de losa aligerada, piso de madera (machihembrado), acabado de muros con concreto pulido.

- Muros y columnas presentan fisuras y filtraciones de humedad considerables, contribuyendo con el deterioro de los mismos.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO  
OFICINA DE DEFENSA CIVIL



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

observándose desprendimiento de acabados en varios sectores de la edificación, incumpliendo lo dispuesto en la norma E 060 y E 070 del RNE.


- Losas aligeradas presentan pandeamiento y fisuras en el aula N° 2. daños ocasionados por filtraciones de humedad en algunos sectores, lo cual incumple lo dispuesto en la norma E 060 del RNE.

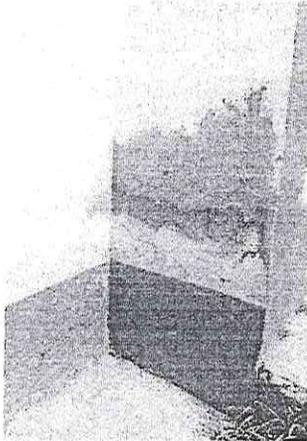


*Imagen 5: muro y columna con deterioro por filtraciones de humedad*




*Imagen 6: techos con presencia de fisuras*

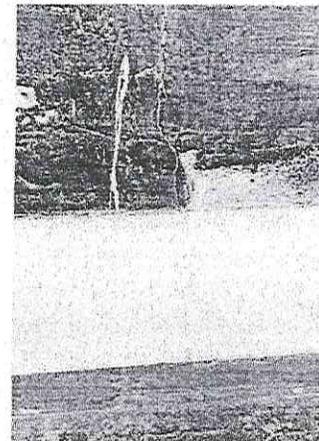


*Imagen 7: fisuras en muros internos*

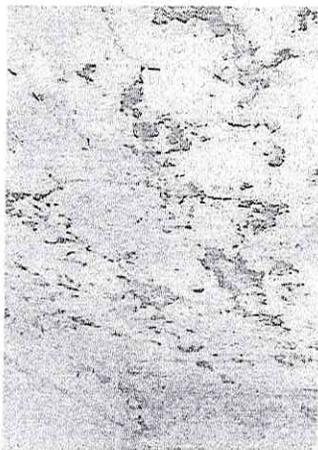

*Imagen 8: cielo raso con desprendimiento de acabados*

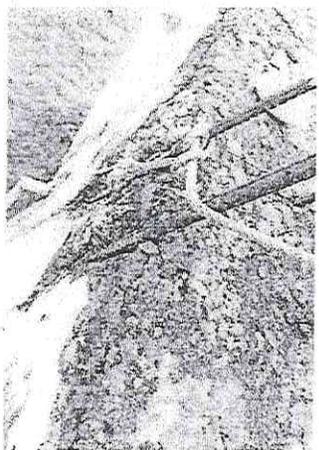

*Imagen 9: acero estructural expuesto*

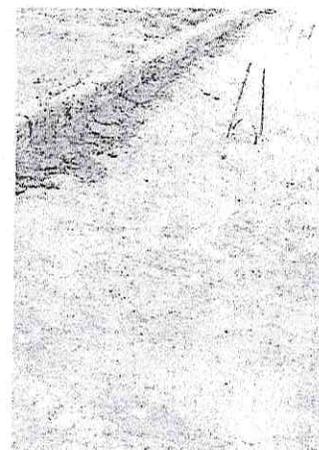

*Imagen 10: techos presentan gran cantidad de fisuras*

- Losa aligerada de ambiente de almacén y dirección presenta gran cantidad de daños manifestados por filtraciones de humedad considerables, fisuras y pandeamiento de los mismos, con





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO  
OFICINA DE DEFENSA CIVIL



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

desprendimiento de acabados de cielo raso inobservando cumplimiento de lo dispuesto en la norma E 060 del RNE.


- En cuanto a la composición de concreto armado, se observa exposición de acero estructural en uniones viga columna, con presencia de corrosión de los mismos, así como desprendimiento de recubrimiento incumpliendo lo dispuesto en la norma E 060 y E 090 del RNE.
- En cuanto a la superficie de la losa aligerada, se observa acero de columnas sin cobertura, con daños de deflexión y delaminado por corrosión, con varias fisuras en el concreto, inobservando cumplimiento de lo dispuesto en la norma E 090 del RNE.

#### 4.3. PABELLON 1 – Sala de profesores, aula N° 3 y sala de usos múltiples

Construcción de concreto armado de 1 nivel, con techo de losa aligerada, piso de madera (machihembrado), acabado de muros con concreto pulido.

- Losas aligeradas presentan pandeamiento y fisuras en el aula N° 3, daños ocasionados por filtraciones de humedad en algunos sectores, lo cual incumple lo dispuesto en la norma E 060 del RNE.
- En cuanto a la composición estructural, se puede observar daños considerables en cielo raso, con desprendimiento de acabados de cielo raso en el ambiente de sala de usos múltiples, esto manifestado en las uniones de columna, viga y losa aligerada, inobservando cumplimiento de lo dispuesto en la norma E 060 del RNE.
- En cuanto a los muros, algunos sectores presentan desprendimiento de acabados (concreto), lo cual es ocasionado por la filtración de humedad a las estructuras, provocando la erosión del concreto, manifestado en los ambientes de esta sección, incumpliendo lo dispuesto en la norma E 060 y E 070 del RNE.




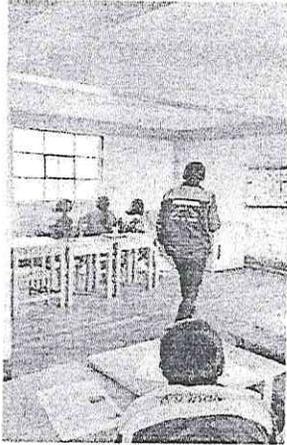

*Imagen 11: daños en cielo raso, con desprendimiento de acabados*



*Imagen 12: daños en uniones de columna, viga y losa aligerada*

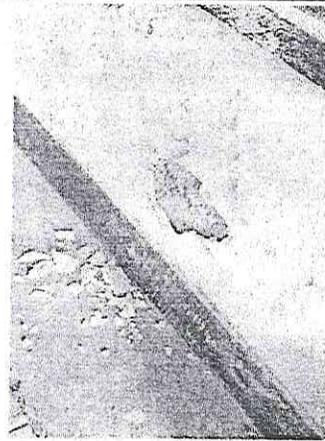

*Imagen 13: erosión de concreto en cimentaciones de muro*

#### 4.4. PABELLÓN 2: Aula N° 1, 2, 3, 4, Centro de Cómputo y AIP

Construcción de concreto armado de 2 niveles, cuyo primer nivel cuenta con losa aligerada y segundo nivel con techo de calamina, piso de madera (machihembrado), acabado de muros con concreto pulido.

- No presenta daños de consideración en la verificación realizada, sin embargo, debe considerarse aplicar mantenimientos correctivos por desprendimiento de pinturas ocasionados por las precipitaciones pluviales.

#### 4.5. PABELLÓN 3: Biblioteca, Cocina y Auditorio

Construcción de adobe de un solo nivel compuesto de muros, techo de estructura de madera y calamina, piso de madera (machihembrado), acabados de muros con concreto pulido y yeso.

- Muros presentan fisuras producto de asentamientos diferenciales visibles que también se manifiestan en fallas de veredas alrededor de la construcción inobservando cumplimiento a lo dispuesto en la norma E 080 y E 020 del RNE.
- Deflexiones visibles en el cielo raso compuesto de carrizo sujeto a la estructura de madera del techo, que a su vez presenta desprendimiento






MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO  
OFICINA DE DEFENSA CIVIL




"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

de acabado compuesto de mortero de barro y yeso, presentándose los mismos en los volados exteriores incumpliendo norma E 020 del RNE.


- Desprendimiento de acabados de yeso y concreto pulido, así como pintura producto de la filtración de humedad y erosión de los componentes de muros, así como exposición de parte de la cimentación, inobservando el cumplimiento a la norma E 080 del RNE.
- Instalaciones eléctricas deficientes, cables expuestos, luminarias sin protección contra caídas y/o desprendimientos, toma corriente en mal estado no cumpliendo lo dispuesto en la norma CNE 060 – CNE 020.
- Las puertas del auditorio no son abatibles al exterior, representando un obstáculo en cuanto a la evacuación de los ambientes en caso de emergencias no cumpliendo lo dispuesto en la norma A 130 del RNE.
- Las calaminas presentan corrosión y abolladuras, no se encuentran protegidas, esto producto de las precipitaciones pluviales y el tiempo de servicio prestados, incumpliendo lo dispuesto en la norma E 090 del RNE.

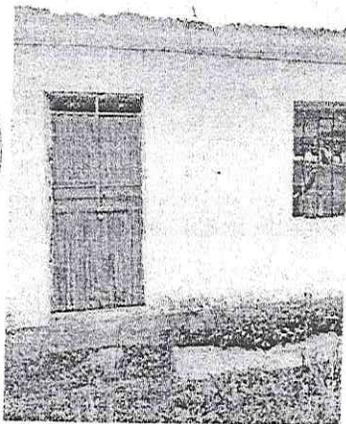

*Imagen 14: daños en techos y exposición de cimentación*

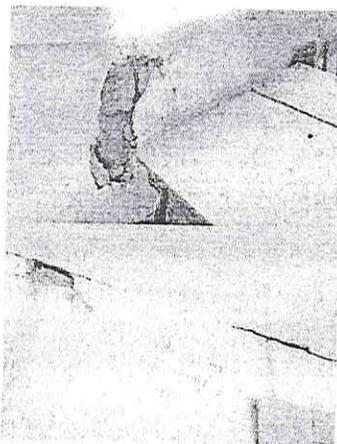

*Imagen 15: desprendimiento de acabados*

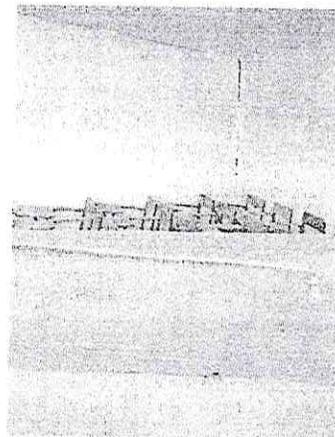

*Imagen 16: grietas y fisuras en paredes y cielo raso*

#### 4.6. CERCO PERIMÉTRICO

Construcción de material rustico, compuesto de muros de adobe reforzado con contrafuertes en tramos periódicos a lo largo de todo el contorno de la Institución Educativa.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO  
OFICINA DE DEFENSA CIVIL



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- Las instalaciones eléctricas, presentan en varios sectores cables expuestos, tableros eléctricos sin caja de seguridad y/o de material inadecuado, sin mandiles de frente muerto, sin leyenda y señalización, al alcance de cualquier usuario de la instalación, incumpliendo lo dispuesto en la norma CNE 060 – CNE 020.
- En general, las observaciones realizadas se apoyan a su vez en lo dispuesto en la norma RVM N° 208-2019-MINEDU (*Criterios de Diseño Para Locales Educativos de Primaria y Secundaria*), documento que considera como pilar principal al Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas Peruanas aplicables para el objeto de la presente verificación.


## VI. CONCLUSIONES

- i. De conformidad con el estado actual de las instalaciones de la I.E.S. José Antonio Encinas Franco del Centro Poblado de Yanapata - Yunguyo, se verificó las condiciones con la cual presta servicios educativos, observando condiciones deficientes en los pabellones 1, 3 y cerco perimétrico representando un **PELIGRO DE COLAPSO** inminente ante la probabilidad de un evento de sismo o por el uso dinámico del mismo.
- ii. La oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, posterior a la realización de la verificación de las condiciones de seguridad de la institución declara en situación de **ALTO RIESGO**, la operatividad del mismo a causa de peligros y vulnerabilidades existentes afectando a la vida e integridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, dificultando la respuesta ante el caso de la ocurrencia de un desastre.
- iii. Por las condiciones físicas y estructurales de riesgo ante peligro inminente que presenta la infraestructura educativa verificada y su vez, teniendo en cuenta la normativa vigente, se cree prudente declarar en **SITUACION DE EMERGENCIA** a los pabellones 1, 3 y cerco perimétrico, a fin de realizar acciones inmediatas por las entidades






- Los muros de adobe presentan fallas por deterioro e inclemencias climáticas (precipitaciones pluviales), manifestándose mediante degradación de algunas zonas de coronación por lavado ocasionado por lluvias, incumpliendo lo dispuesto en la norma E 080 del RNE.
- Contrafuertes presentes en la configuración del muro, presentan daños por erosión manifestado en la mayoría de los mismos, generando un riesgo de colapso, el mismo que se manifiesta en la degradación por erosión en las bases de cimentación de los muros, inobservando cumplimiento de lo dispuesto en la norma E 080 del RNE, a su vez, presentándose desprendimientos de acabados de mortero de barro en varios sectores, limitando la protección de los mismos.

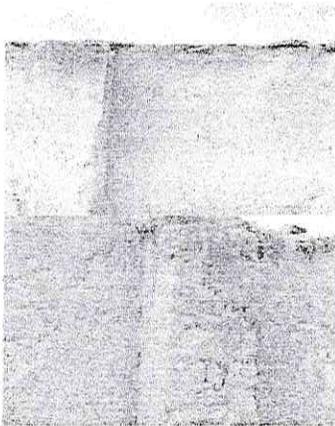

*Imagen 17: degradación por precipitaciones pluviales*

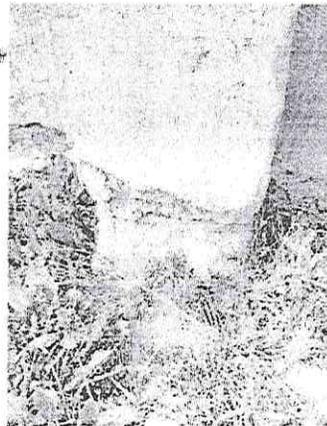

*Imagen 18: erosión de base de contrafuerte*



*Imagen 19: erosión de base de muros, con exposición de cimentación*

## V. OTRAS OBSERVACIONES

- En general, no se cuenta con la señalización correspondiente de rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión, no presentado en muchos ambientes, puertas abatibles hacia el exterior, dificultando acciones de los ocupantes en caso de una emergencia, incumpliendo lo dispuesto en la norma A 010 del RNE y NTP 399.010-1.
- No cuenta con un adecuado sistema de lucha contra incendios, no cumpliendo así lo dispuesto en la norma A 010 del RNE.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO  
OFICINA DE DEFENSA CIVIL



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

correspondientes para proteger la vida y la integridad de los usuarios de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco de Yanapata.

**VII. RECOMENDACIONES**

- Efectuar coordinaciones mediante la representación de la institución (director o quien haga sus veces) para la realización de mantenimiento correctivos aplicables a la infraestructura que no se encuentran en peligro de colapso, así como generar un plan de mantenimiento preventivo del mismo.
- Implementar una adecuada señalización e implementación de equipos de emergencias conforme a la normativa legal vigente, para respuesta efectiva de los ocupantes en caso de una eventualidad de desastre.
- Efectuar coordinaciones con los entes correspondientes para las acciones del caso y recuperación de la funcionalidad de la institución educativa, así como fomentar y garantizar la adecuada educación y desarrollo de los estudiantes.

Es cuanto se informa para su conocimiento, trámite correspondiente y demás fines.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO  
*[Firma]*  
Jorge Ramírez  
OFICINA DE DEFENSA CIVIL



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO

## OFICINA DE DEFENSA CIVIL



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

### ANEXO 1

